


## Monteringsvejledning til indmuringsskab




Der må ikke anbringes kabler og ledninger i eller bagved murhullet. Hvis det i enkelte tilfælde ikke kan undgås, skal HMN GasNet kontaktes, og i givet fald skal elkablet placeres midt i murhullet og være fikseret.

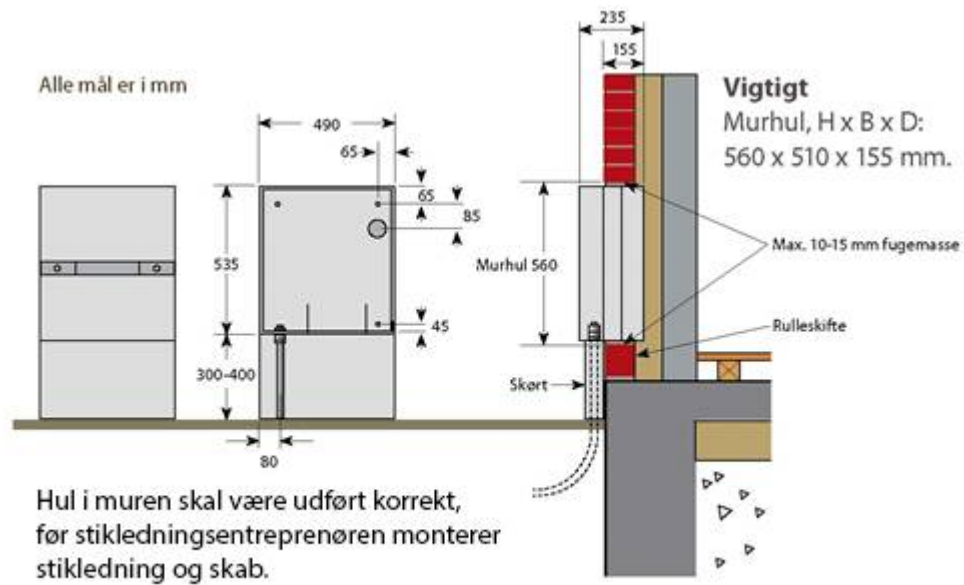

## Afstandskrav

- ved placering af gasmålerskab for gasinstallation mindre end 135 kW

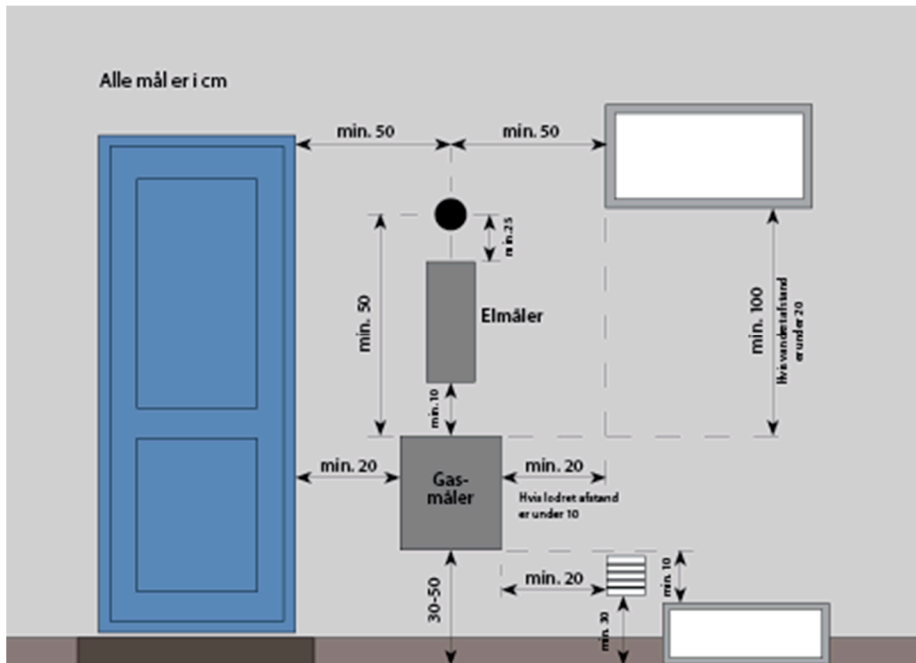

Kontakt HMN GasNet eller vvs-installatøren, hvis der er tvivl om korrekt placering af skabet i forhold til terræn, ledninger i jorden, vinduer, døre, eller andre åbninger i bygningen.